


ROZWINIĘCIE INSTALACJA C.W.U.
BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Brzóstowa 200A
skala 1:100

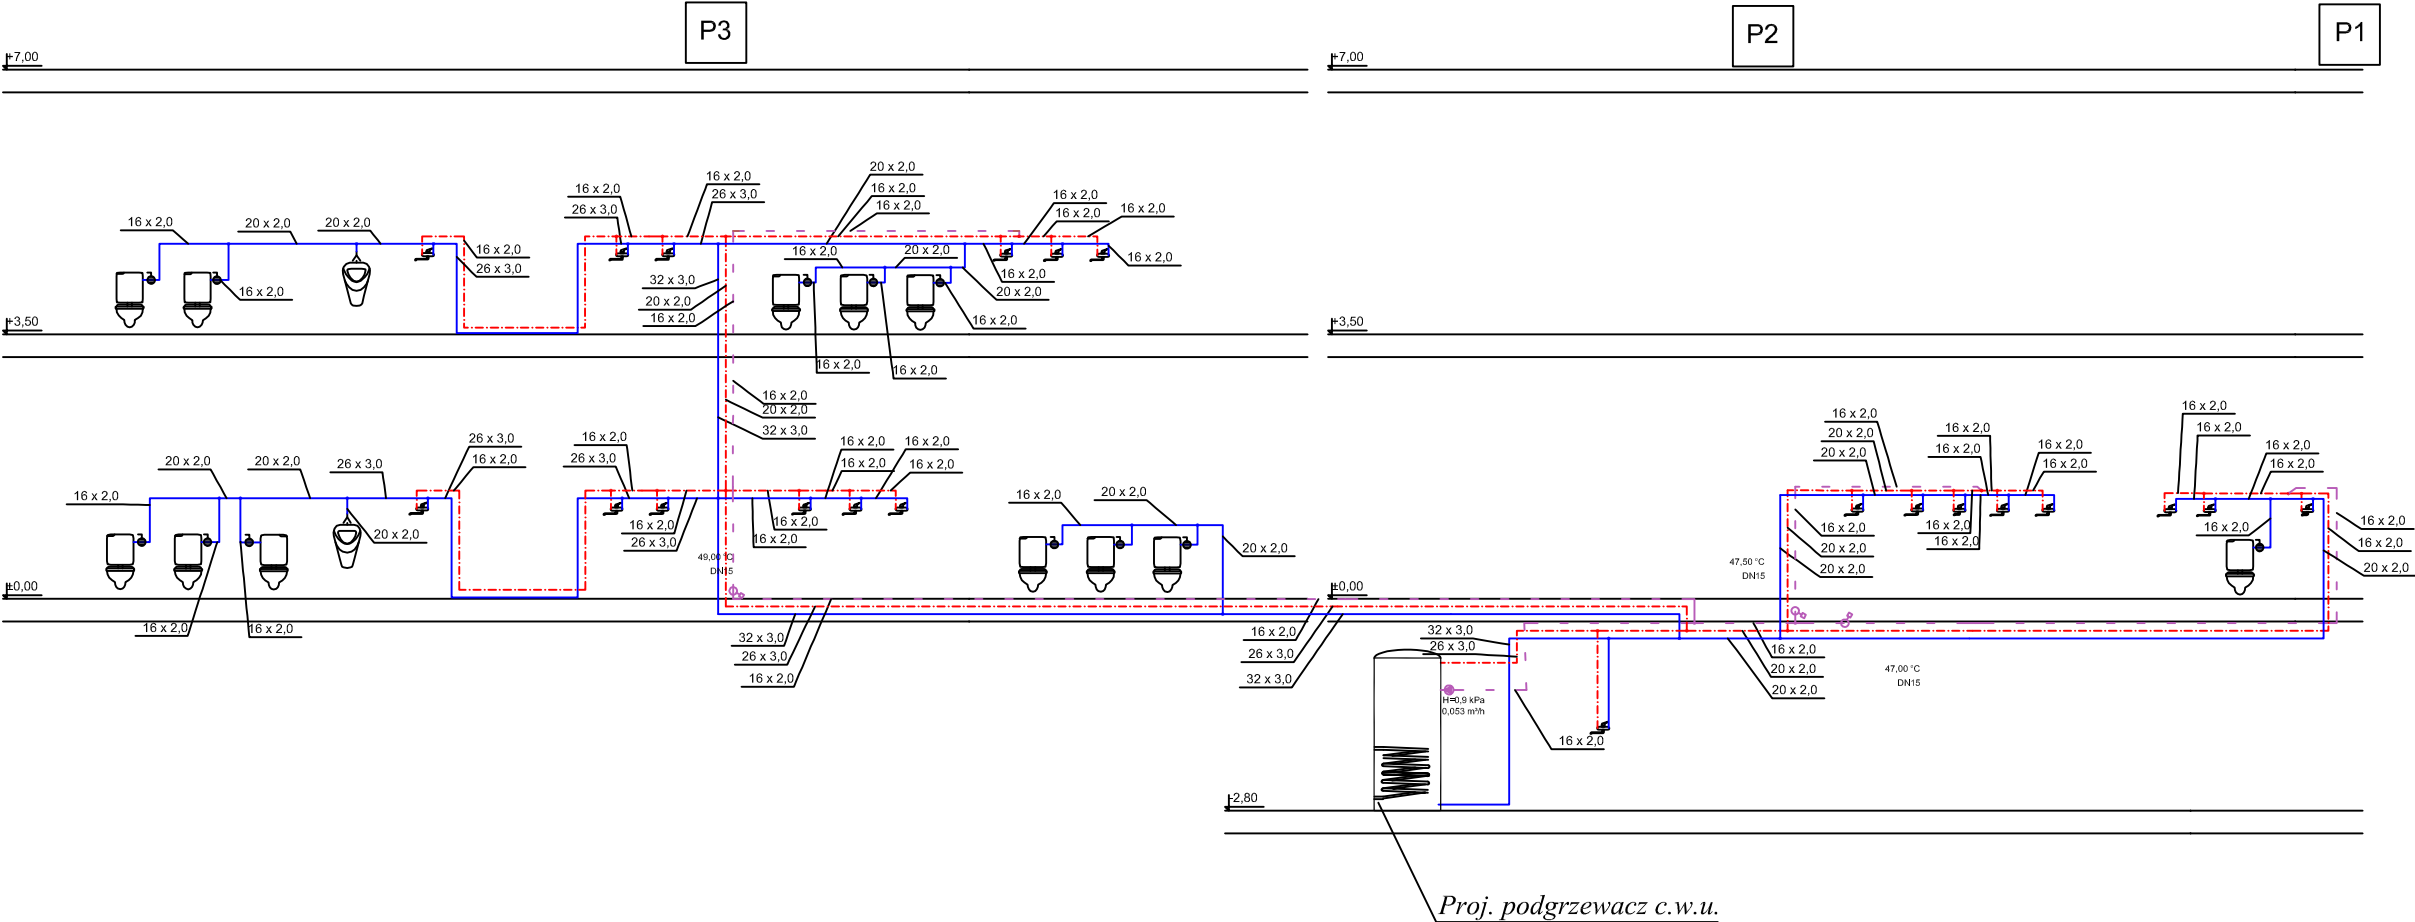

- Legenda:
- Zasilanie c.w.u.
 - Powrót c.w.u.
 - Cyrkulacja
 - P Pion instalacji c.w.u.

Uwagi:

- przewody prowadzić w izolacji w bruzdach ściennych lub pod podłogą,
- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodów ma charakter orientacyjny w celu zwiększenia czytelności rysunków
- całość robót należy wykonywać zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentów materiałów i urządzeń

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabka 34 27-400 Ostrowiec Św. tel/fax: (041) 247 97 01 kom. 667 633 003 email: pracowniaaudytorska@o2.pl			Nr rysunku: 8		Branża: SANITARNA	Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. Małgorzata Łysiak - Kowalczyk	SWK/0040/ PWOS/10			Investor: Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów	Adres budowy: Publiczna Szkoła Podstawowa Brzóstowa 200A 27-440 Ćmielów
Asystent projektanta:	mgr inż. Maciej Kolasa	----			Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
					Tytuł rysunku: ROZWINIĘCIE- INSTALACJA C.W.U.	
			Nr upr.:	Podpis:	Data opracowania: grudzień 2017r.	